


مقایسه عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون در سالهای ۸۵، ۸۶ (۱۱ ماهه)					
سال	حداکثر تولید لحظه ای MW	حداکثر تولید ۲۴ ساعته MWh	حداکثر راندمان ناخالص %	انرژی تحویلی به شبکه ۱۱ ماهه MWh	مصرف سوخت ۱۱ ماهه معادل ۱۰۰۰ nm <sup>3</sup> گاز
۱۳۸۵	۸۱۶	۱۸۴۸۱	۳۲.۷	۳,۸۱۴,۸۲۳	۸۸۵,۶۱۲,۸۷۲
۱۳۸۶	۱۲۷۲	۳۰۶۱۵	۴۹.۸	۴,۳۶۶,۸۴۱	۹۴۷,۶۶۸,۴۵۹
درصد رشد	۵۶%	۶۵%	۵۲%	۱۴%	۷%

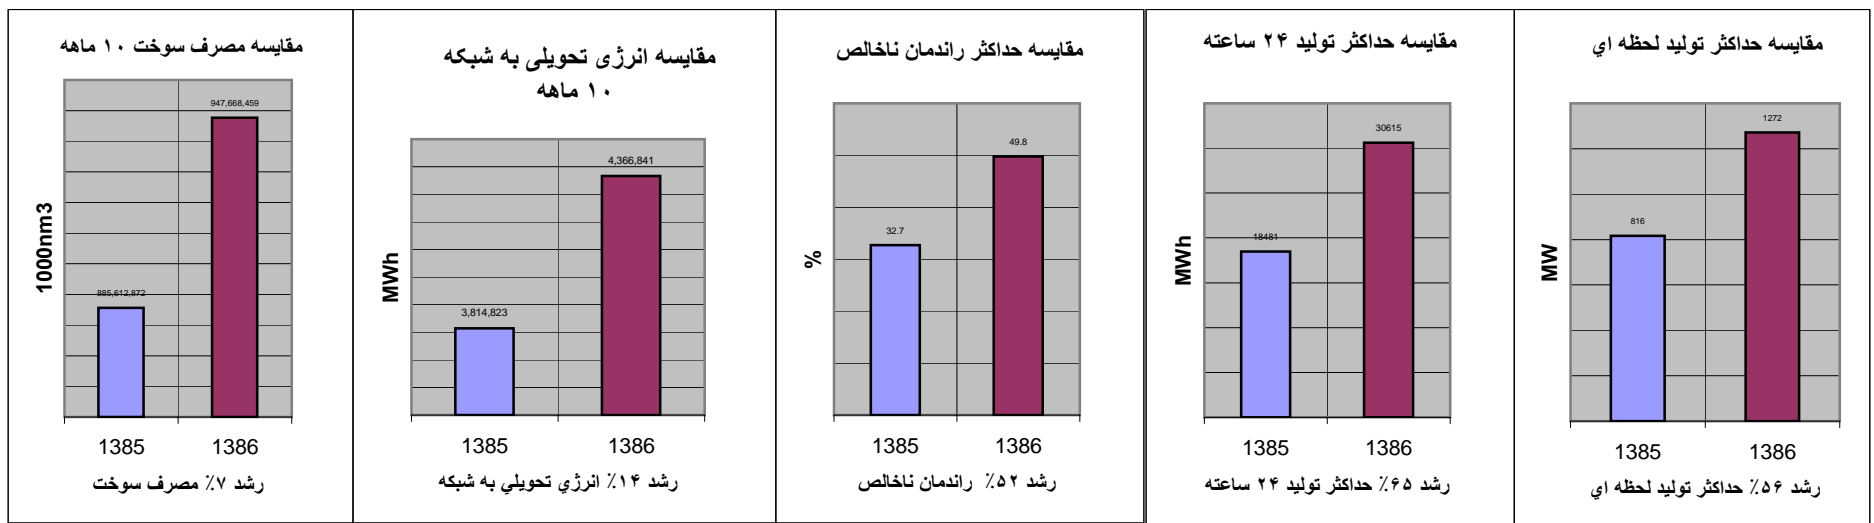

واحد ۱ گازی	واحد ۲ گازی	واحد ۳ گازی	واحد ۴ گازی	واحد ۵ گازی	واحد ۶ گازی	واحد ۱ بخار	واحد ۲ بخار	واحد ۳ بخار
تبر	مرداد	تبر	شهریور	خرداد	آبان	اسفند	تبر	آذر
۱۳۷۳	۱۳۷۳	۱۳۸۱	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۲	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۶